

COMPARAZIONE

AMBITO-MEDIA

AMBITO

D'INDAGINE

ACCESSIBILITÀ

DELL'AMBITO

INTERVENTI PREVISTI

INTERVENTI



QUANTITÀ

LATO DX

AM

ACCESSI

MARCIAPIEDE



Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%)
eliminazione gradino (cad)

Realizzazione di idoneo punto di accesso (cad)

Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%) per
eliminazione rampa con pendenza maggiore del 15% (cad)

Raccordo dislivello (cad)

1

2



2

2

CM

CORPO

MARCIAPIEDE



Allargamento marciapiede (m)

Installazione di scivolo lungo il percorso per superamento del dislivello (cad)

Installazione balaustra (m)

Riadeguamento della balaustra esistente con inserimento di doppio corrimano
(m)

Installazione di scivolo lungo il percorso per superamento del dislivello con
parapetto e doppio corrimano (cad)

Rimozione con stoccaggio o smaltimento di arredi fissi e riparazione del
marciapiede (cad)

Rimozione della cabina di distribuzione utenze e sua installazione in diversa
posizione (cad)

2

1

2

2

2

21



1

2

PM

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE



Fornitura e posa di idonea pavimentazione realizzata in materiale
antisdrucchiolante e posata senza giunti nè risalti (m)

Risanamento del tratto di pavimentazione interessato (m)

Ricostruzione marciapiede (m)

190



10

40

FF

ATTREZZATURE

MARCIAPIEDE



Fornitura e installazione impianto semaforico (cad)

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili (m)

Installazione segnaletica tattile a pavimento (cad)

Percorsi tattili assenti agli accessi (cad)

2

381

2



2

LATO SX

AM

ACCESSI

MARCIAPIEDE



Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%)
eliminazione gradino (cad)

Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%) per
eliminazione rampa con pendenza maggiore del 15% (cad)

Raccordo dislivello (cad)

Installazione balaustra (m)

3

4



3

1

CM

CORPO

MARCIAPIEDE



Allargamento marciapiede (m)

Installazione di scivolo lungo il percorso per superamento del dislivello (cad)

Installazione balaustra (m)

Riadeguamento della balaustra esistente con inserimento di doppio corrimano
(m)

Installazione di scivolo lungo il percorso per superamento del dislivello con
parapetto e doppio corrimano (cad)

Rimozione con stoccaggio o smaltimento di arredi fissi e riparazione del
marciapiede (cad)

Demolizione della fioriera in muratura (cad)

2

1

2

2

2

6



12

1

PM

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE





Fornitura e posa di idonea pavimentazione realizzata in materiale
antisdrucchiolante e posata senza giunti nè risalti (m)

190

FF

ATTREZZATURE

MARCIAPIEDE



Fornitura e installazione impianto semaforico (cad)

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili (m)

Installazione segnaletica tattile a pavimento (cad)

Percorsi tattili assenti agli accessi (cad)

4

381

2


2

LEGENDA:

Media delle strade

Interventi obbligatori per mettere a norma le strade

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - INTERVENTO

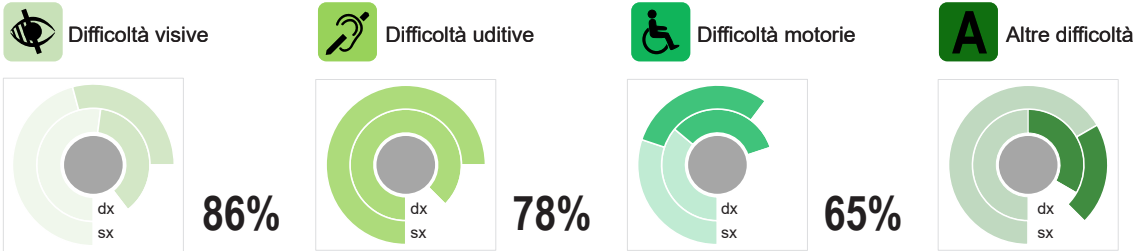

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno
antisdrucchiolante è necessario eseguire delle prove strumentali.
L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.

- Gli interventi edilizi computati, data la scala vanno realizzati previa
fattibilità.

LIVELLO INTERVENTO

AMBITI

ACCESSIBILI

Ambiti che rispondono
alla norma.

	Lato	sx	dx
1	AM		
2	CM		
3	PM		
4	FF		

