



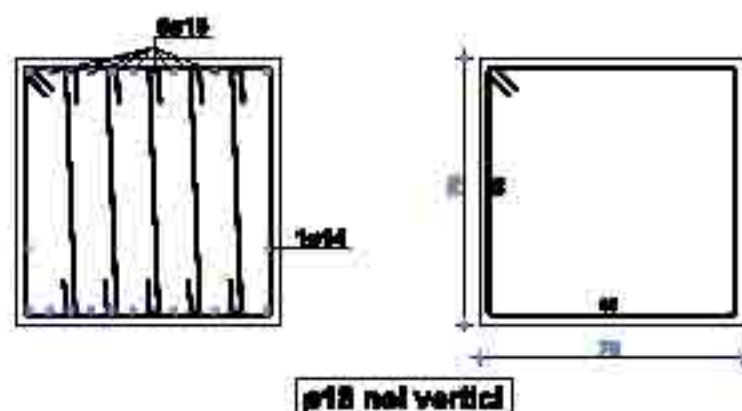

STAPPE e LEGATURE
stirri ø14 (L=270)
legature ø14 (L=80)

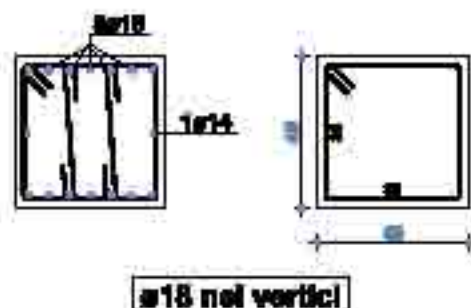

STAPPE e LEGATURE
stirri ø14 (L=180)
legature ø14 (L=80)

CARATTERISTICHE E QUALITA' DEI MATERIALI										
CALCESTRUZZO										
Tipi	Descriz. di Impiego	UNI EN 12620 (prodotto)	CLASSE DI RESISTENZA	Densità (kg/m³)	F	Cp	Cp	Cp	Cp	Cp
C16	Struttura	16	C16/20	2400	16	16	16	16	16	16
C20	CL IN FONDEGGIO	20	C20/25	2400	20	20	20	20	20	20
C25	CL IN FONDIZIONE	25	C25/30	2400	25	25	25	25	25	25

ACCIAIO

- acciaio S235JR, ad almeno 250MPa, ad almeno 250MPa, ad almeno 250MPa
- la classe di acciaio è S235JR e la classe di acciaio è S235JR, ad almeno 250MPa



COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

PROGETTO di:

**CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE
ED ASSISTENZIALI**

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE CASTELLANETA (TA)

PROGETTISTA: Arch. CAFORIO ALDO

UFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO LL.PP.

ELABORATO:

Tabella Pilastri

SCALA	DATA	TAVOLA	
		S	05
1:20	2015		
REV.	AGG.		